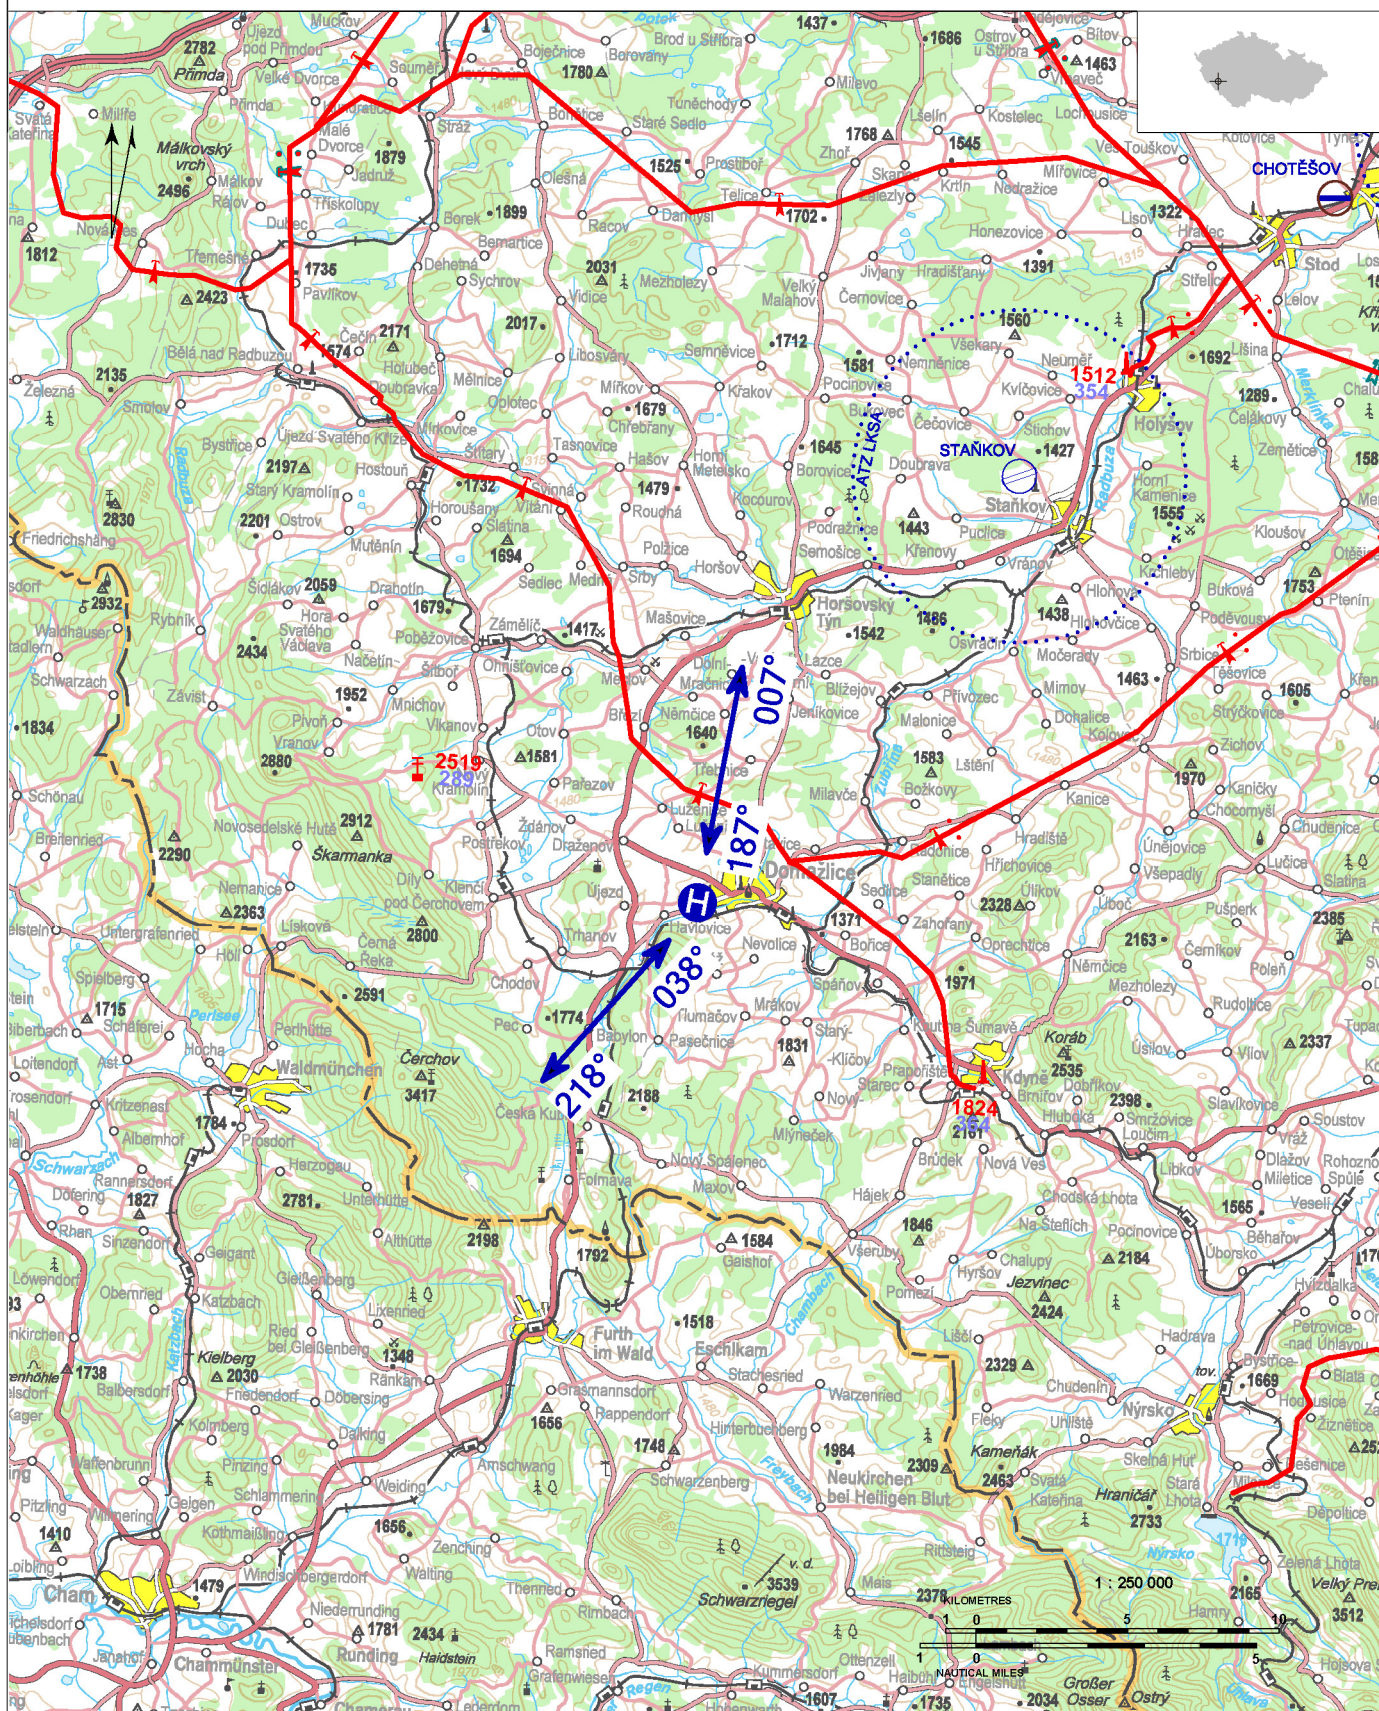


LKDO - Domažlice

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS
VFR den/noc
49 26 18,27 N, 012 54 25,33 E POS: 1,7 km W centrum Domažlice ELEV: 1521 ft / 464 m


! Povoleny pouze lety HEMS.

Gradient klesání 1000 ft/1 NM.

Ovládání SZZ (světelné zabezpečovací soustavy) je zajišťováno místně z dispečinku zdravotnické záchranné služby (tel.: +420 379 710 129) nebo cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním na FREQ 135,460):

- 3x během 5 sek. - intenzita 10%

- 5x během 5 sek. - intenzita 30%

- 7x během 5 sek. - intenzita 100%

Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

LKDO - Domažlice

Úrovnňový heliport HEMS

hodnota „D“ – 19 m

FATO: kruh-průměr 29 m, tráva

TLOF: 14 x 14 m, zámková dlažba, 6400 kg/0,4

MPa

SA: kruh průměr 37 m, tráva

WDI (30 m WNW)

FATO: obvodové značení / návěstidla FATO,

poznávací značení


TLOF: obvodové značení / návěstidla TLOF

A-PAPI: 9,3°

ALS: zkrácená, délka 25 m

Maják heliportu

1	Strom	49 26 17,12 N 012 54 22,04 E	1555 ft / 474 m	NIL
2	Strom	49 26 17,47 N 012 54 22,02 E	1541 ft / 470 m	NIL
3	Strom	49 26 17,52 N 012 54 24,32 E	1535 ft / 468 m	NIL
4	Strom	49 26 19,06 N 012 54 23,66 E	1561 ft / 476 m	NIL
5	Strom	49 26 19,47 N 012 54 24,52 E	1558 ft / 475 m	NIL
6	Strom	49 26 19,76 N 012 54 25,24 E	1545 ft / 471 m	NIL
7	Strom	49 26 21,52 N 012 54 27,23 E	1555 ft / 474 m	NIL
8	Strom	49 26 21,47 N 012 54 25,16 E	1561 ft / 476 m	NIL
9	Strom	49 26 20,94 N 012 54 24,70 E	1568 ft / 478 m	NIL
10	Strom	49 26 20,48 N 012 54 24,54 E	1561 ft / 476 m	NIL

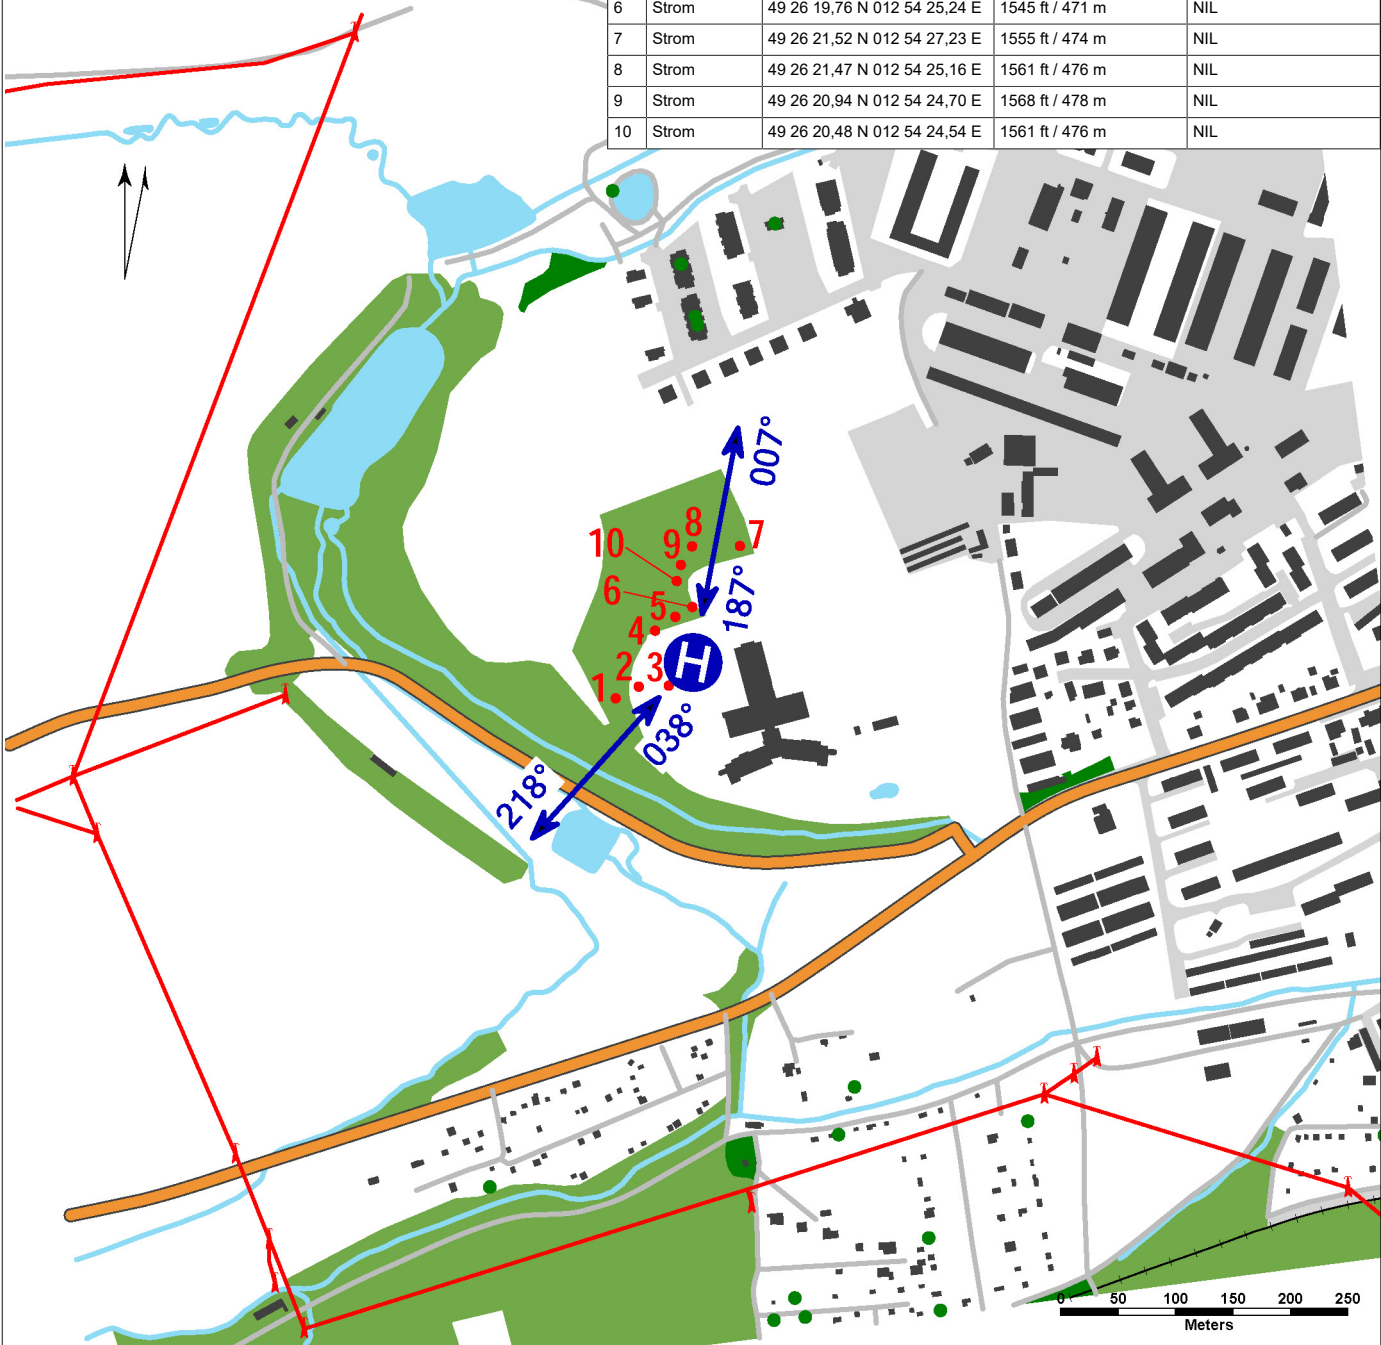

Podkladová data © ČÚZK

**Domažlická nemocnice a.s.**Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01
Domažlice

ústředna ☎ +420 379 710 111

dispečink (ovládání světél) ☎ +420 379 710 165

Martin Karásek (odpovědná osoba

provozovatele) ☎ +420 607 846 966,

martin.karasek@domazlice.nemocnicepk.cz

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	187°, 038°	007°, 218°
VFR noc	187°	007°, 218°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchraná a požární služba: NIL