




Při vzletu z RWY 04 nebo při přistání na RWY 22 přelétávat silnici v min. výšce 15 m AGL. 700 m před prahem RWY 04 je nadzemní vedení vysokého napětí el. energie. Plocha leží v MCTR Pardubice. Pro přelet je vyžadováno letové povolení od MTWR Pardubice 120,155 nebo na ☎ 973 242 440.

Nepřelétávat obce Kunětice a Ráby! Při přeletu je vždy nutné provést prohlídku plochy z důvodu možného provozu modelářů, nebo údržbových prací na SLZ. Pozor na MIL a GA provoz v okolí vstupních a vyčkávacích bodů LKPD. Plocha SLZ se nachází v přiletové trati (baseleg) na LKPD pro RWY 27 LKPD.

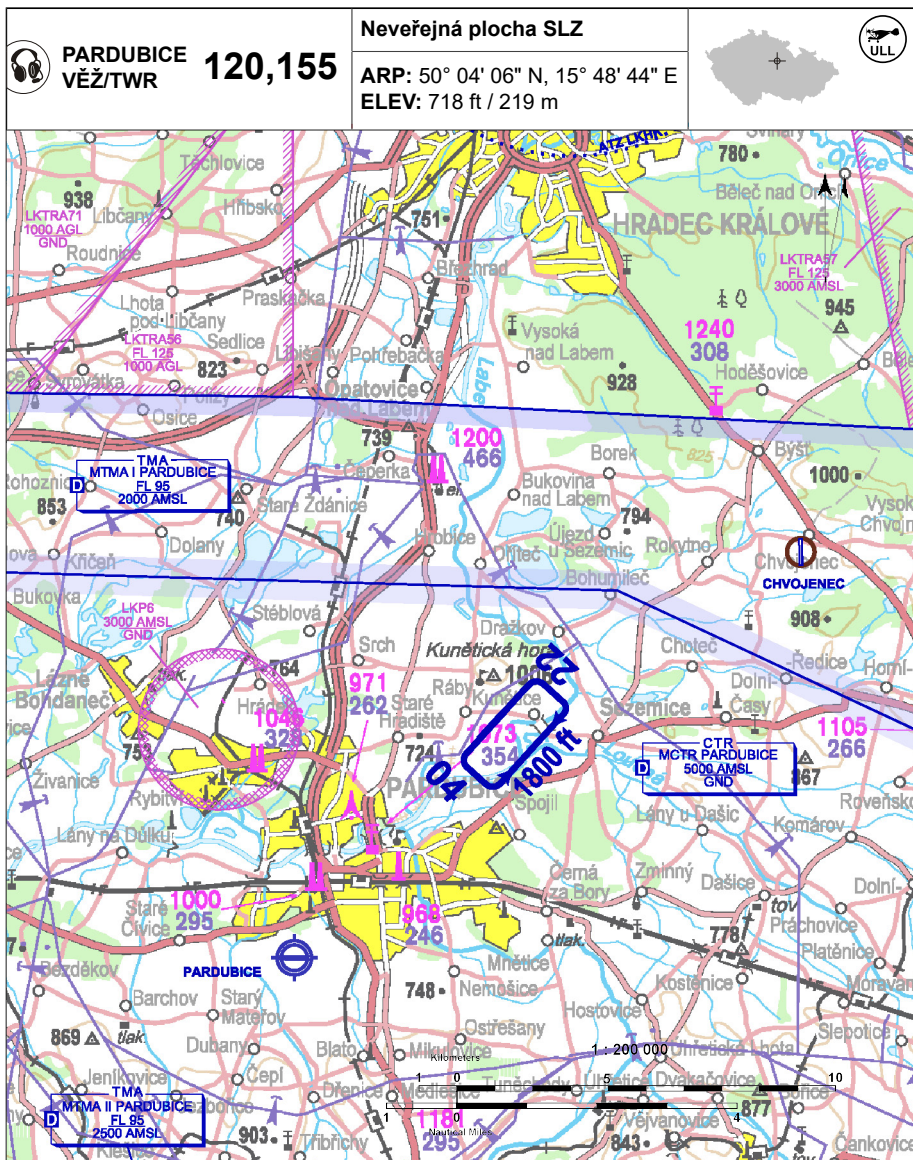