


LKPY - Praha 10 - Vinohrady

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO – čtverec 28,3 x 28,3 m, tráva SA – čtverec 37,7 x 37,7 m, tráva TLOF – čtverec 10 x 10 m, beton, únosnost 6400 kg/0,5 MPa			WDI (30 m NW) FATO: obvodové značení/návěstidla FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF ALS: zkrácená, délka 25 m Maják heliportu	
1	strom	50 04 29,59 N 014 28 55,91 E	830 ft / 253 m	NIL
2	strom	50 04 29,57 N 014 28 56,33 E	820 ft / 250 m	NIL
3	strom	50 04 29,58 N 014 28 56,89 E	817 ft / 249 m	NIL

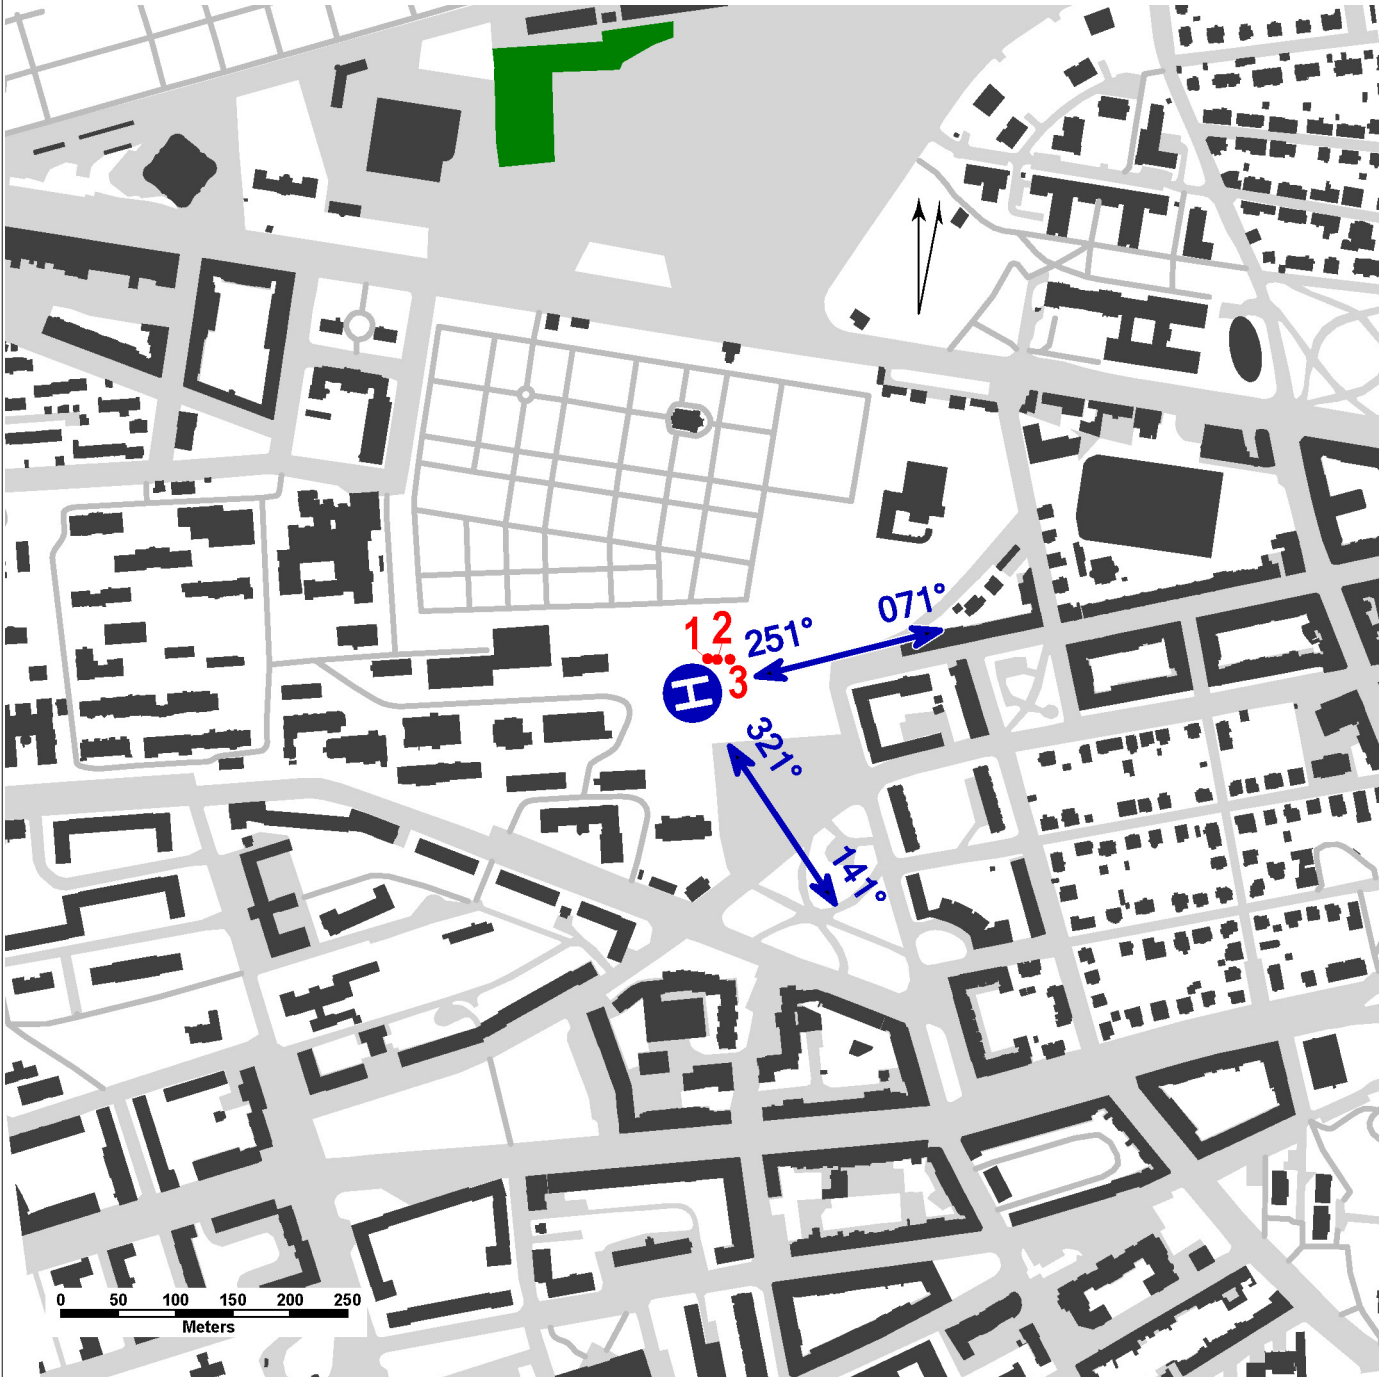

Podkladová data © ČÚZK

**Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10 - Vinohrady

Ing. Jan Ludvík MBA (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 777 861 040, jan.ludvik@fnkv.cz
ústředna ☎ +420 267 161 111
dispečink (ovládání SZZ) ☎ +420 267 162 237

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	251°, 321°	071°, 141°
VFR noc	321°	141°
🕒 HX		
🚰 NIL		
🚒 NIL		
🚒 NIL		
Záchránná a požární služba: NIL		